




Lamborghini
CALORECLIMA

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

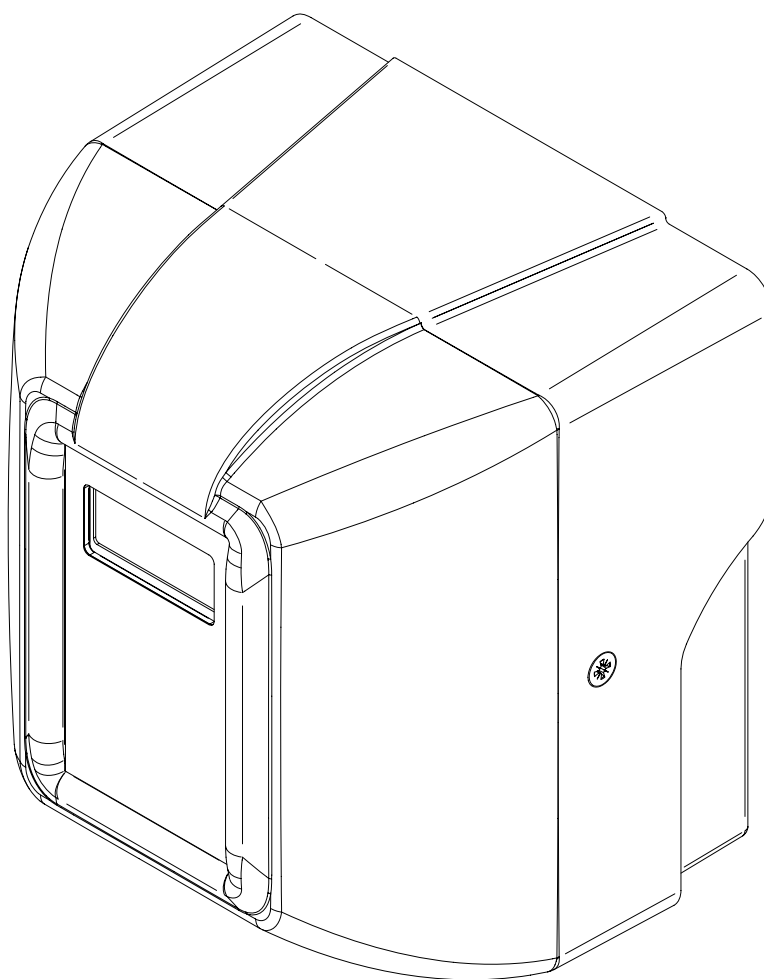

PRODUTTORE DI CLORO
CL-PLUS

**MONTAGGIO
USO
MANUTENZIONE**



Lamborghini
CALORECLIMA



Lamborghini
CALORECLIMA

ITALIANO

Leggere attentamente questo opuscolo che fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'addolcitore. Conservarlo con cura per ogni ulteriore consultazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato in conformità alle norme tecniche, alla legislazione nazionale e locale in vigore ed alle indicazioni riportate nel libretto di istruzioni fornito a corredo dell'apparecchio.

Complimenti...

... per l'ottima scelta.

La ringraziamo per la preferenza accordata ai nostri prodotti.

LAMBORGHINI CALORECLIMA è un'Azienda quotidianamente impegnata nella ricerca di soluzioni tecniche innovative, capaci di soddisfare ogni esigenza. La presenza costante dei nostri prodotti sul mercato italiano ed internazionale, è garantita da una rete capillare di Agenti e Concessionari.

Questi sono affiancati da Servizi di Assistenza, "LAMBORGHINI SERVICE", che assicurano una qualificata assistenza e manutenzione dell'apparecchio.

Il nostro **PRODUTTORE DI CLORO CL-PLUS** deve essere installato abbinato agli addolcitori che necessitano della disinfezione delle resine.

L'elettrodo deve essere installato sul tubo di aspirazione della salamoia, possibilmente con la presa di collegamento rivolta verso l'alto.

Il **PRODUTTORE DI CLORO CL-PLUS** può essere programmato per produrre cloro proporzionalmente ai litri colonna di resina (da 1 a 500 lc) impiegati nell'addolcitore.

PROCEDURA PER LA CALIBRAZIONE

Alla messa in funzione (collegamento della tensione di rete) appare :

CL PLUS

PROD. CL.

Dopo due secondi

PROD. CL.

Stand by (indica che attende di essere utilizzato)

Quando gli elettrodi rileveranno la salamoia, sul display apparirà :

PROD. CL.

In Prod. (indica che il sistema è in produzione)

Iniziata la produzione resterà in questa fase per tutto il tempo programmato (da 1 a 60 minuti)

Dopo tale tempo il sistema si pone in pausa (non riceve altre informazioni dall'elettrodo, impedendo ogni eventuale ripartenza della produzione del cloro per 3,5 ore).

Sul display appare:

Prod CL.

Pausa

N.B.

Per resettare l'apparato è sufficiente interrompere manualmente l'alimentazione.

PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE :

Premendo Select per 5 secondi (fino all'attivazione del segnale acustico) si entra in programmazione ed appare:

Program.

Dopo 2 sec

Litri di

Resina

Dopo 2 sec.

Resina

LC 000 (Litri colonna di resina)

Premendo il tasto "**change number**" si incrementa/decrementa la cifra visualizzata (in lc)
Da 1 a 500 litri colonna. Se si preme una volta si incrementa se si lascia e si ripreme decrementa.
Per salvare premere "**Accept**", per non salvare premere "**Select function**"

TempoMax

min 00 (da 1 a 60 minuti di produzione cloro)

selezionare il n° di minuti dall'aspirazione salamoia

Come sopra per salvare premere "**Accept**", per non salvare premere "**Select function**".

DESCRIZIONE GENERALE

Il **PRODUTTORE DI CLORO CL-PLUS** deve essere abbinato agli addolcitori che necessitano della disinfezione delle resine.

Viene impiegato per trasformare il cloruro di sodio disciolto nell'acqua in cloro gassoso, mediante un elettrodo in titanio, con un processo elettrolitico comandato dall'elettronica del CL-PLUS.

DATI TECNICI


Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz

Assorbimento max: 20 W




ESPLOSO PRODUTTORE DI CLORO

Part. N	Descrizione Estesa	Codice
1	CARTER INTEGRALE SCATOLA B260	4.91953.0
2	CAVO ALIMENTAZIONE SCHEDA GENER. CLORO	4.91954.0
3	CAVO ELETTRICO 2x0.5 (2m)	4.91955.0
4	CAVO SCHEDA GENERATORE CLORO	4.91956.0
5	ETICHETTA MAK POLICARBONATO	
6	COPERCHIO SCATOLA B260 LCD LAMBO. FORATA	4.91957.0
7	PRESA JACK DISINFEZIONE	4.91958.0
8	PRESSACAVO PROTHO (CORPO)	4.91959.0
9	SCHEDA ELETTR. GENERAZIONE CLORO 24V	4.91960.0
10	SPINA ELETTRODO DISINFEZ. 3/8 A L	4.91961.0
11	TRASFORMATORE IN 230Vac - OUT 24Vac	4.91962.0
12	VITE C 30 (BRUN) ISO 7050 - ST 3.5 x 12 - C - Z	
13	VITE INOX TSP+ M3x6 - UNI 7688	

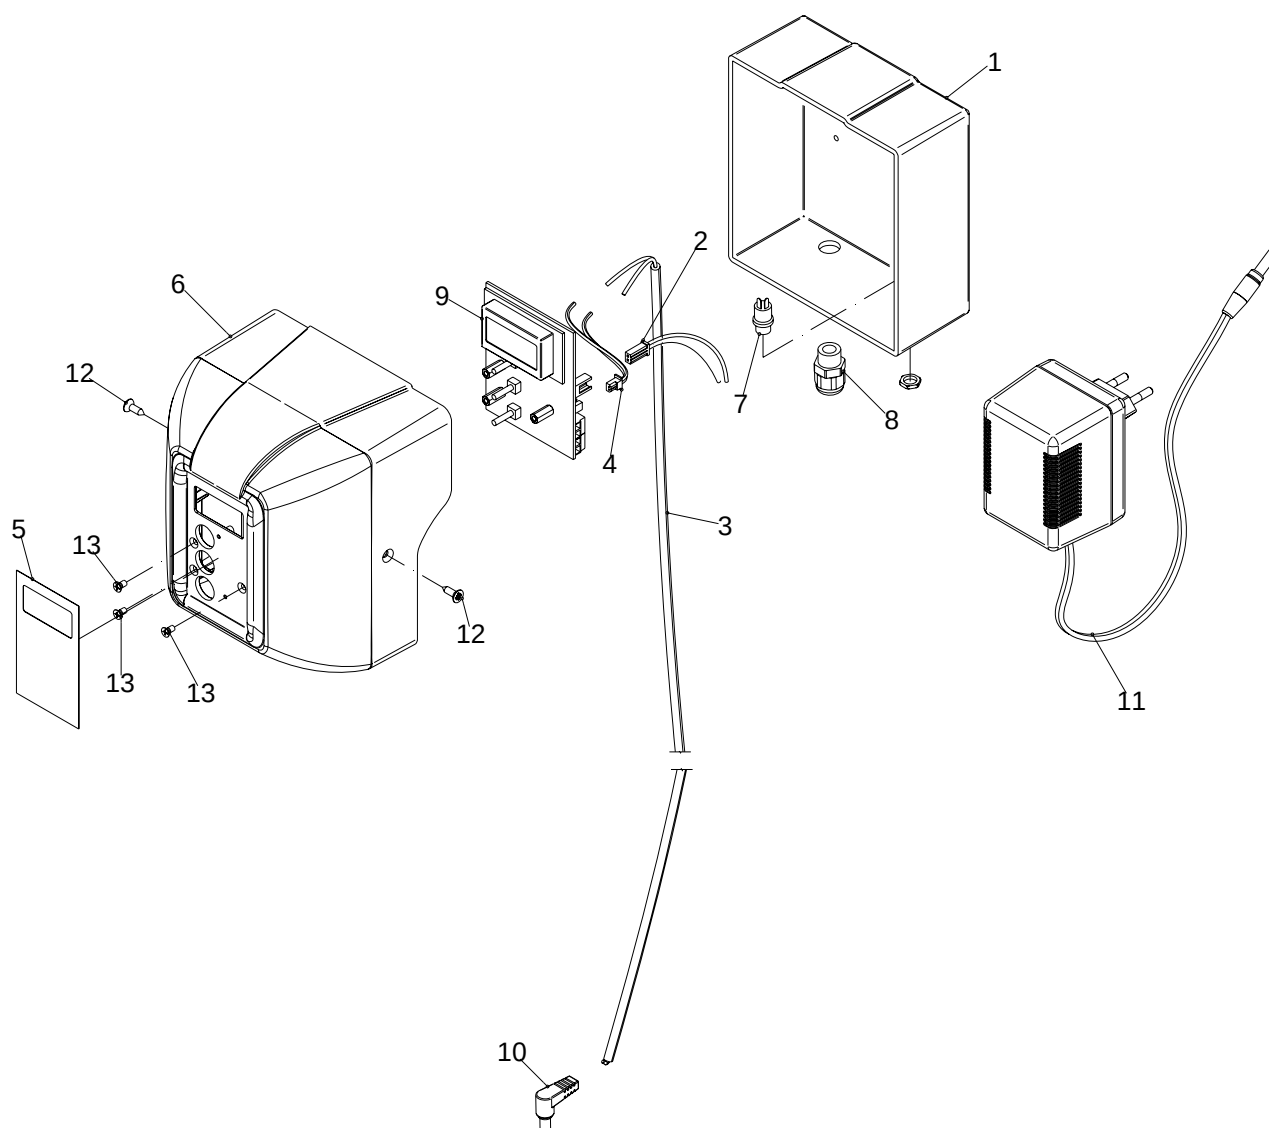

ESPLOSO ELETTRODO DISINFEZIONE

Part. N	Descrizione Estesa	Codice
1	ELETTRODO DISINF.RESINE CLORO 3/8" 500 lc	4.91963.0
2	PROLUNGA ESAGONO CLORINATORE 500 lc	4.91964.0
3	O-RING NIPPLE 12.42x1.78	4.91966.0
4	RACCORDO DRIT. PP 3/8"NPT T.1/2" JACO LAV. LAMBO.	
5	RACCORDO DRIT. PP 3/8"NPT T.3/8" JACO LAV. LAMBO.	

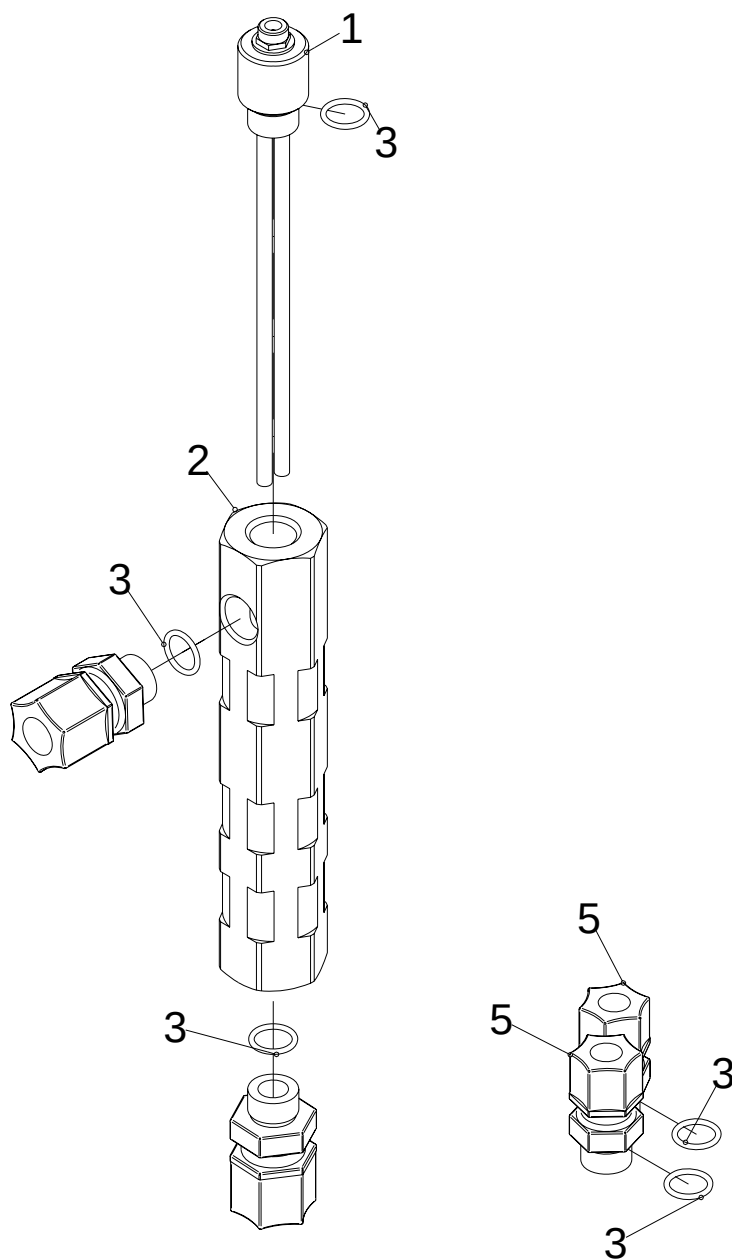



Lamborghini
CALORECLIMA

Il presente libretto è destinato esclusivamente agli utenti dei ns/apparecchi. Non ha quindi alcuna pretesa di ordine strettamente tecnico né di sostituirsi ad eventuali norme legislative, alla cui stretta osservanza si è sempre tenuti, ma ha lo scopo di rendere chiaro quanto occorre fare per un corretto e pratico uso dell'apparecchio.

Le illustrazioni ed i dati riportati sono indicativi e non impegnano. La LAMBORGHINI CALOR si riserva i diritti di apportare senza obbligo di preavviso tutte le modifiche che ritiene più opportune per l'evoluzione del prodotto.

LAMBORGHINI CALOR S.p.A.
Via STATALE, 342
44047 DOSSO (FERRARA)
ITALIA

TEL. ITALIA 0532 / 359811 – EXPORT 0532 / 359913
FAX. ITALIA 0532 / 395552 – EXPORT 0532 / 359947

Cod. 97.90050.0
06-2008